

### ZEZWOLENIE Nr 30.2018

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) oraz art. 104 kpa po rozpatrzeniu wniosku **Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 99-200 Poddębice, ul. Przyszłość 5**, w sprawie zlokalizowania w pasie drogowym drogi gminnej bez numeru - ul. Targowa oznaczonym nr działki 128 w obrębie nr 7 miasta Poddębice przyłącza centralnego ogrzewania do budynku mieszkalnego przy ul. Targowej 2 orzekam co następuje:

#### wyrażam zgodę

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej bez numeru - ul. Targowa oznaczonym nr działki 128 w obrębie nr 7 miasta Poddębice przyłącza centralnego ogrzewania do budynku mieszkalnego przy ul. Targowej 2, w lokalizacji zgodnie z naniesieniem na mapie sytuacyjno-wysokościowej załączonej do wniosku z zachowaniem następujących warunków:

1. przyłączy centralnego ogrzewania należy umieścić na głębokości minimum 1,4 m,
2. utrzymanie przyłącza centralnego ogrzewania należy do jego posiadacza,
3. wszelkie zmiany i odstępstwa od naniesienia na załączonej mapie będącego podstawą wydania niniejszego zezwolenia należy ponownie uzgodnić z zarządcą drogi,
4. właściciel wybudowanego w pasie drogowym przyłącza centralnego ogrzewania zobowiązany jest do jego przełożenia na własny koszt i we własnym zakresie, w przypadku gdy:
  - a) budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia przyłącza centralnego ogrzewania, a okres jego umieszczenia w pasie drogowym przekroczył 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia,
  - b) na własne żądanie wprowadza ulepszenia w urządzeniu.
5. za umieszczone w pasie drogowym przyłączy centralnego ogrzewania będzie pobierana coroczna opłata, od daty jego umieszczenia, ustalona jako iloczyn metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy i rocznej stawki opłat za zajęcie 1 m<sup>2</sup>.

Jednocześnie informuję, że inwestor zobowiązany jest do:

1. uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego przyłącza centralnego ogrzewania,
2. uzyskania przed przystąpieniem do robót zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas budowy, w którym zostaną określone warunki zajęcia.

Mając na uwadze brzmienie art. 107 § kpa odstąpiono od uzasadnienia zezwolenia, bowiem uwzględnia ono w całości żądanie strony.

#### POUCZENIE

Od niniejszego zezwolenia służy odwołanie za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, w ciągu 14 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje:

1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
ul. Przyszłość 5  
99-200 Poddębice
2. a/a

BURMISTRZ

Piotr Sęczkowski



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi  
ul. Targowa 18, 90-042 Łódź  
tel. 42 675 93 15, faks 42 675 93 14

**Gazownia w Zgierzu**  
ul. Myśliwska 1A, 95-100 Zgierz  
tel. 42 675 95 22  
gazownia.zgierz@psgaz.pl

**Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego w Poddębicach  
Sp. z o.o.**

ul. Przyszłość 5  
99 – 200 Poddębice

Wasz znak: TBS/231/2018  
Nasz znak: PSGLO.0080.764.003.18

Zgierz, 10.07.2018r.


Dot.: Uzgodnienia dokumentacji projektowej przyłącza centralnego ogrzewania.

Szanowni Państwo

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, Gazownia w Zgierzu uprzejmie informuje, że uzgadnia pozytywnie projekt przyłącza centralnego ogrzewania dla budynku tzw. „małej wspólnoty” mieszkaniowej w Poddębicach przy ul. Targowej 2.

Sprawę prowadzi Łukasz Gortat  
lukasz.gortat@psgaz.pl  
tel. 42 675 95 28, kom. 697 400 175

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Gazownia w Zgierzu  
  
Małgorzata Skierska






# PROJEKT PRZYŁĄCZA C.O.


## DO BUDYNKU PRZY UL. TARGOWEJ 2 W PODDĘBICACH

skala 1:500

 istniejąca sieć ciepłownicza

 proponowana trasa przyłącza  
ciepłowniczego 2 x DN 32/110

inż. Michał Jasonek  
Uprawnienia do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
projekt. i instalacje sanitarne  
nr 12355/B

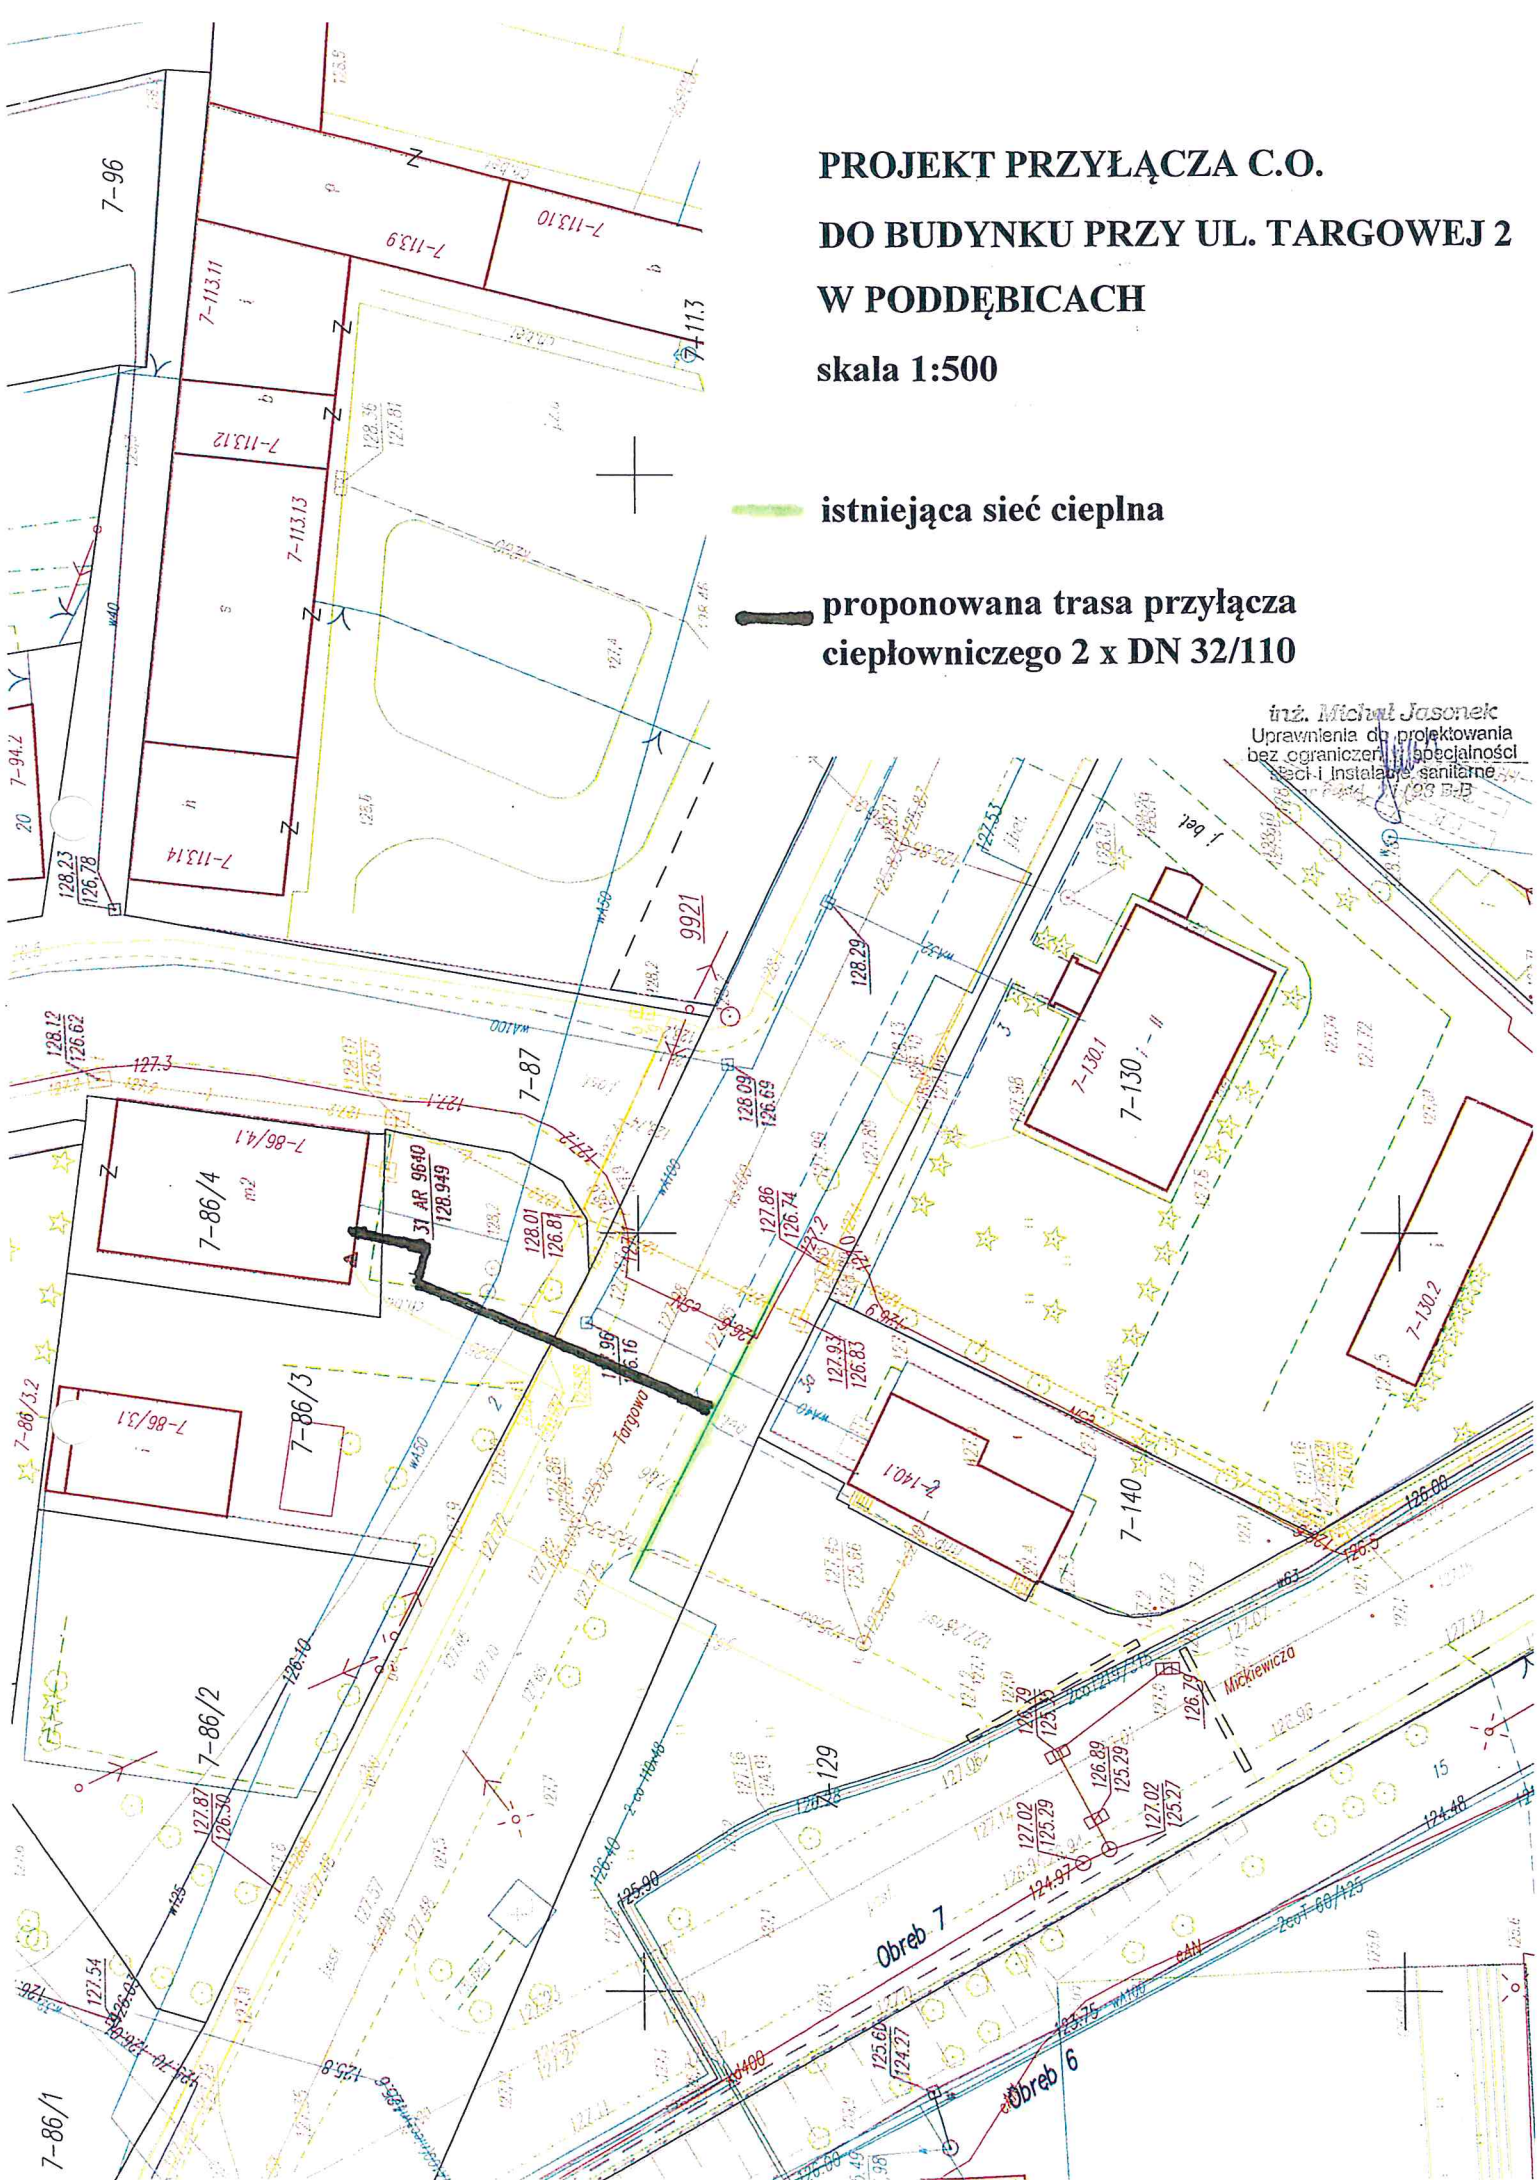

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa  
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

Gazownia w Zgierzu  
ul. Myśliwska 1a, 95-100 Zgierz  
tel. 42 675 95 22  
NIP 525 24 96 411  
KRS 0000374001 REGON 142739519

UZGODNIENIE

data 10.07.2018 nr 2001/D/2018  
Pismo nr PSGLD.0080.764.003.18 z dn. 10.07.2018  
stanowi załącznik do dokumentacji

Mistrz sieci i instalacji gazowych

imię i nazwisko, podpis uzgadniającego  
Łukasz Gortat

Prace ziemne w rejonie sieci gazowej należy wykonywać  
wzornie. Powiadomili Gazownię w Zgierzu ul. Myśliwska 1A  
o przystąpieniu do robót 5 dni przed ich rozpoczęciem.  
Zachować odległości normatywne od sieci gazowej.



Sieradz, dn. 11.07.2018 r.

RM/WA/ 3494 /2018

03-kan- 004931-2018

Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego w Poddębicach Sp. z o.o.  
ul. Przyszłość 5  
99-200 Poddębice

**Dotyczy: Uzgodnienie trasy projektowanego przyłącza centralnego ogrzewania do budynku  
mieszkalnego przy ul. Targowej 2, dz.nr 86/4 obręb 7 w Poddębicach.**

W odpowiedzi na Państwa prośbę o trasy projektowanego przyłącza centralnego ogrzewania do budynku mieszkalnego przy ul. Targowej 2, dz.nr 86/4 obręb 7 w Poddębicach informujemy, że przedstawiona na załączniku graficznym trasa projektowanego ciepłociągu krzyżuje się wyłącznie z przebiegającą w tym terenie linią napowietrzną niskiego napięcia 0,4 kV. W związku z powyższym wyrażamy zgodę na zaproponowane rozwiązanie. Zwracamy jednocześnie uwagę, że wykonywanie prac przy układaniu ciepłociągu powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w podanych poniżej przepisach Ministra Infrastruktury:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) - nie dopuszcza się sytuowania stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi do 1 kV lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3 m dla linii napowietrznej o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126) - określa szczegółowy zakres robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, do których należą roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, nie mniejszej niż 3 m dla linii do 1 kV.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź nie zapewnia długotrwałych wyłączeń linii 0,4 kV dla potrzeb wykonywania robót budowlanych związanych z budową ww. ciepłociągu. Ewentualne krótkotrwałe, jednodniowe wyłączenia mogą być dokonane odpłatnie (cena ustalana według obowiązującej taryfy) po przedstawieniu harmonogramu koniecznych wyłączeń linii 0,4 kV, który należy uzgodnić z naszą

Spółką w Rejonie Energetycznym w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego 98, 98-200 Sieradz.

W przypadku uwag lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Majątku Sieciowego Waldemarem Andryszczakiem pod numerem telefonu (43) 826-73-69 lub korespondencyjnie na adres siedziby Rejonu.

W przypadku korespondencji prosimy powołać się na nr sprawy 03-Kan- 004931-2018.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Łódź  
Rejon Energetyczny Sieradz  
Dyrektor  
Waldemar Andryszczak

Adres do korespondencji:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź  
Rejon Energetyczny Sieradz  
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98.

Załączniki:

1. mapa z zaznaczoną trasą przyłącza c.o.
2. druk zgłoszenia.

Do wiadomości:

1. RM a/a

*PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź informuje, iż z dniem 01 lipca 2017 roku nastąpiło formalne połączenie obu łódzkich Oddziałów Spółki – Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren – w jedną jednostkę organizacyjną: Oddział Łódź. Siedziba Oddziału Łódź pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58.*





3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Łodzi; oraz inspektora nadzoru.
4. W strefie projektowanych wykopów w miejscu skrzyżowania z projektowanym przyłączem C.O. istniejącą kanalizację teletechniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem na całej długości/szerokości wykopu (oraz po 1,0m. poza obrys). Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
5. Planowane prace nie mogą spowodować przemieszczenia, osiadania i przerwania urządzeń telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu.
6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.  
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

Z poważaniem

Janusz Skupień



Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.**  
**ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice**



Nr konta: 86 9263 0000 0000 2958 2000 0001

<http://mpwik-poddebice.pl>

Tel./fax (43) 678-43-66 KRS Łódź 0000176772 NIP 828-000-18-02 REGON 730340819

Poddębice, dnia 20.07.2018 r.

**Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego w Poddębicach Sp. z o.o.**  
**ul. Parzęczewska 29/35**  
**99-200 Poddębice**

**Dz. Nr 473/2018**

W nawiązaniu do pisma z dnia 27.06.2018 r. znak: TBS/231/2018 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. uzgadnia trasę przyłącza ciepłowniczego wg załączonej mapki wykonanej przez Pana inż. Michała Jasionka. W obrębie budynku ze względu na możliwość kolizji przyłączy wod-kan prosimy o prowadzenie prac pod nadzorem MPWiK Sp. z o.o. w Poddębicach.

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*Srogosz*  
**Michał Srogosz**

*Odebrano m 20.07.2018.*

Inspektor ds. rozliczeń  
i administrowania

*Aneta Bugaj*

