


Pzkrój A-A

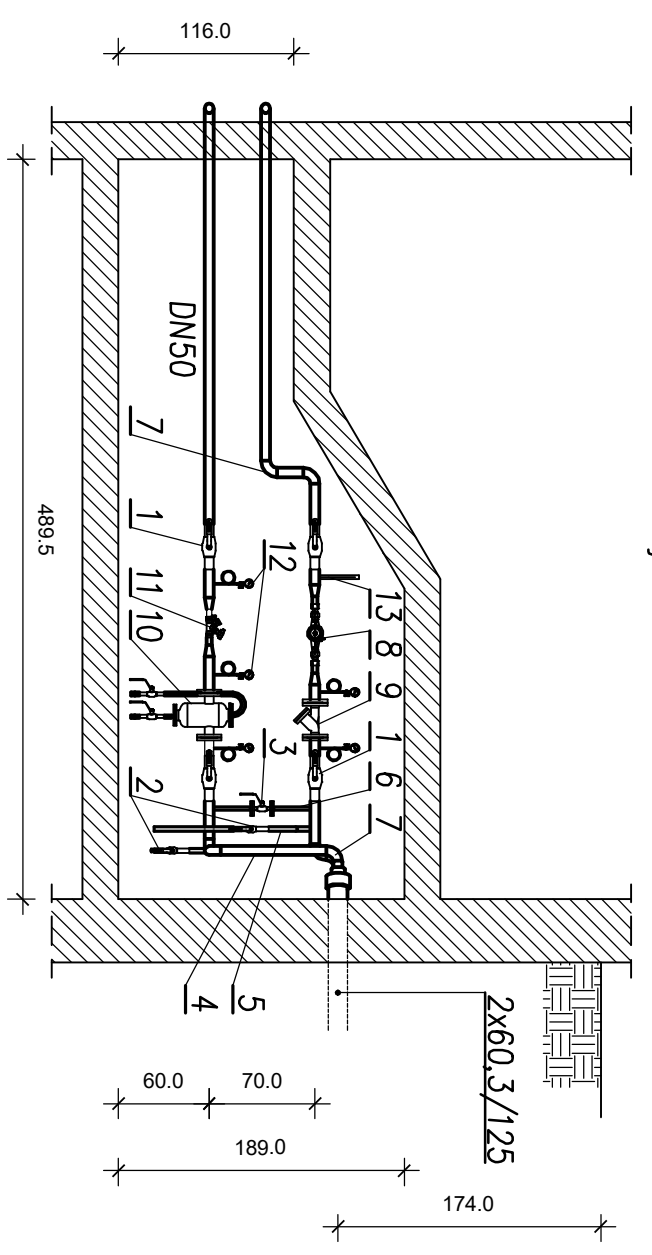

- Zestawienie materiałów przyłącza węzła ciepłego
1. Zawór odcinający do spawania DN50, PN16 – 4 szt
 2. Zawór odcinający do spawania DN20, PN16 – odwod. – 2 szt
 3. Zawór odcinający kotłowny DN15, PN16 – spinka cyrk. – 1 szt
 4. Rura stalowa ze szwem 60,3x2,9 mm – 15,0 m
 5. Rura stalowa ze szwem 26,9x2,3 mm – 1,5 m
 6. Rura stalowa ze szwem 21,3x2,0 mm – 1,0 m
 7. Kolano hamburskie 90 st. 60,3x2,9 mm – 9 szt
 8. Ciepłomierz Landis GYR T550 6m³/h
 9. Filtr siatkowy DN50 – 1szt.
 10. Filtrodmulnik DN50 – 1szt.
 11. Zawór regulacyjny DN25 – 1szt
 12. Manometr – 5szt
 13. Termometr – 1szt
 14. Izolacja rurociągów 60,3x2,9 mm otulinami PUR, gr. 50 mm z płaszczem PCV – 15,0 m
 15. Izolacja kolan 60,3x2,9 mm otulinami PUR, gr. 50 mm z płaszczem PCV – 9 szt

INWESTOR:	Geotermia Poddębice Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 17A 99-200 Poddębice		
NAZWA ZADANIA:	Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków usługowych przy ulicy Zielonej 2 i Łódzkiej 33a w Poddębicach		
TREŚĆ RYSUNKU:	WEJŚCIE RUR DO POMIESZCZENIA LOKALIZACJI CIEPŁOMIERZY - PRZYCHODNIA		
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INST. I URZĄDZ. CIEPLNYCH, WENTYL. GAZ., WODOCIĄG. I KANAŁ.	LOD/2339/ POBS/14
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INST. I URZĄDZ. CIEPLNYCH, WENTYL. GAZ., WODOCIĄG. I KANAŁ.	MAZ/0201 /POOS/07
			DATA:
			06.2023
			PODPIS:
			7
			NR RYSUNKU:
			1:50